

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Изн. № дубл.		Взам. изн. №		Подп. и дата		Изн. № подл.					
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание											
				Документация													
A3			1441.001 СБ	Сборочный чертеж													
A4			1441.001 ЭЗ	Схема электрическая													
				принципиальная													
				Детали													
A3		1	0810.007	Амортизатор	1												
				Прочие изделия													
		2		Вилка K11K0S-P02PPL0-6000	1	XP1											
				"ODU"													
				Материалы													
		3		Шнур ШВЛ 2x0,5	1												
				L = 775 ± 10 мм													
		4		Виниловая лента	1												
				M71C-500-595-CL													
				6 ⁺¹ x12 ⁺¹ мм													
				"Brady"													
199-14 1441.001 Кабель <table border="1"> <tr> <th>Лист</th> <th>Листов</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>														Лист	Листов	1	2
Лист	Листов																
1	2																

Копировал

Формат А4

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1441.001

Перед применением

Сторона №

Подп. и дата

Имя, № дубл.

Базы, инв. №

Год, и дата

Имя, № подл.

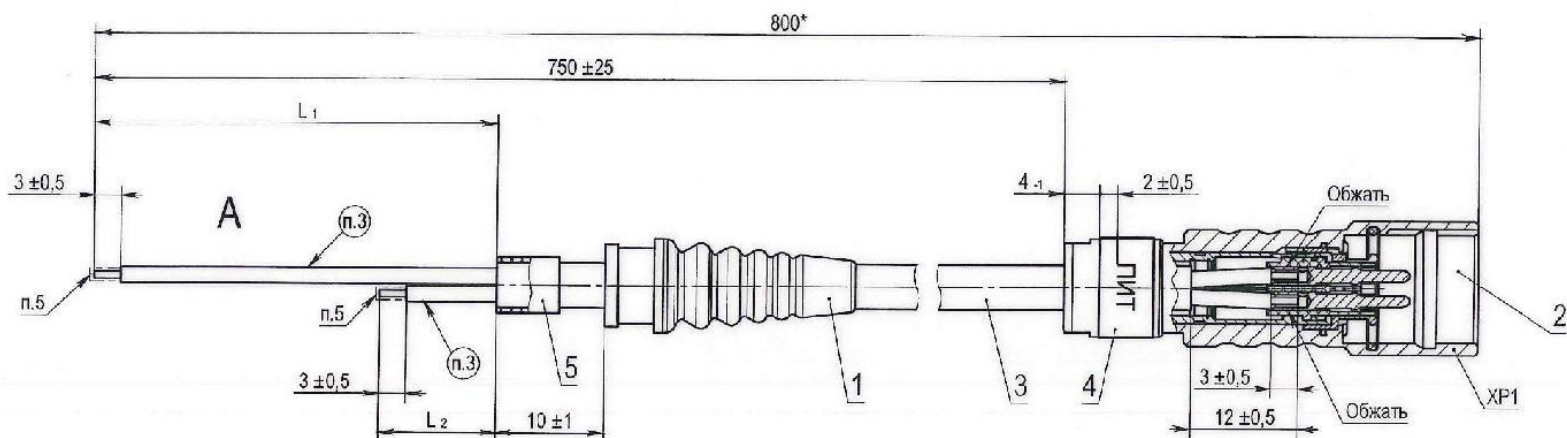


Таблица 1 - Таблица маркировки


Цвет провода	Номер контакта вилки XP1	Маркировка провода	Длина разделки, мм
Коричневый	1	"21"	$L_1 = 32 \pm 1$
Голубой	2	"1"	$L_2 = 8 \pm 1$

- * Размер для справок.
- Маркировать в соответствии с договором на поставку.
- Провода маркировать согласно таблице 1 на технологических бирках.
- Маркировать термотрансферным способом на ленте поз.4, шрифт "Arial 6", цвет текста белый. Расположение надписи ПИТ относительно ключа вилки поз.2 не регламентируется.
- Провода лудить со стороны А, припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
- Номера контактов вилки поз.2 показаны условно.
- При необходимости шнур поз.3 уплотнить лентой поз.6 согласно рисунку 1.
- Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.015.
- Шнур поз.5 термоусадочный.

Контакты вилки XP1



Рисунок 1

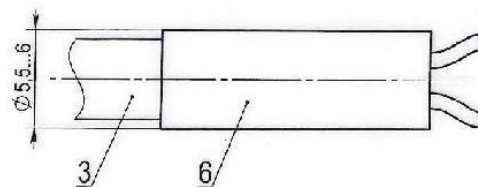

1441.001 СБ

Кабель
Сборочный чертеж

Масса	Масштаб
53 г	2:1
Лист	Листов 1

Формат А3

Справ. №	Перв. примен.	

1. Электромонтаж вести шнуром ШВЛ 2x0,5 черн.
2. Длина кабеля 750 мм.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ХР1	Вилка K11K0S-P02PPL0-6000 "ODU"	1	Допускается замена
	Каталог "Платан"		поставщика

371-15

1441.001 ЭЗ

Кабель Схема электрическая принципиальная	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

①

Герб, применя.

Справ. №


Полн. и дата

Имя, № публ.

Взам. инв. №

Подл. и дата

Имя, № публ.

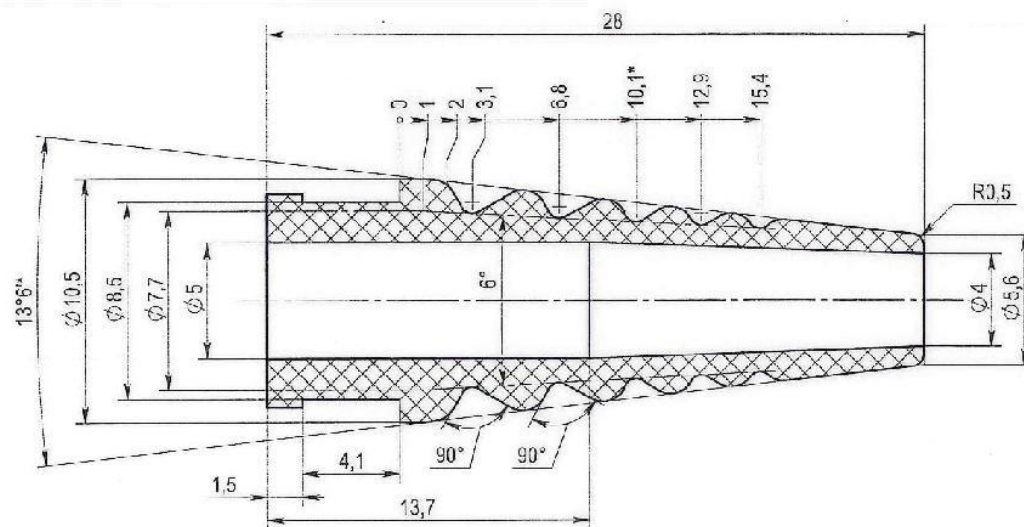

1. Материал-заменитель: Эластосил R401/50 Wacker Chemie AG, черный.
2. *Размеры для справок.
3. Неуказанные внутренние радиусы скруглений 0,5 мм, неуказанные внешние радиусы скруглений 1 мм.
4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

0810.007

Амортизатор

Смесь резиновая НО-68-1
ТУ 38 0051166-98

Формат А3

